

簡易専用水道施設台帳

台帳番号 _____

建物	名称		設置年月	令和 年 月
	所在地	〒 (TEL)	主用途	
所有者 (設置者)	住所 〒 氏名	(TEL)		
管理者	住所 〒 氏名	(TEL)		
建物構造	地上	階、地下	階、延べ床面積	


給水設備 (飲料用)	受水槽	設置場所	屋外、	屋内 (地上	階、地下	階)	
		設置状態	床置、	半地下式、	地下式		
		水槽の数・容量	() 槽、	(m ³)、	(m ³)		
		材質	コンクリート、鉄、合成樹脂、ステンレス、その他 ()				
		マンホール	(マンホール部の立ち上り) 有 (cm)・無 (水密構造) 適・不適				
		施錠	有 (マンホール施錠、出入禁止構造)・無				
		満減水警報装置	有・無				
	オーバーフロー管	有・無 (間接排水構造の有無) 有・無					
	高置水槽	設置場所	屋上、	給水塔、	その他 ()		
		設置状態	(屋根) 有・無				
		水槽の数・容量	() 槽、	(m ³)、	(m ³)		
		材質	コンクリート、鉄、合成樹脂、ステンレス、その他 ()				
		マンホール	(水密構造) 適、 不適				
		施錠	有・無				
		満減水警報装置	有・無				
	オーバーフロー管	有・無 (間接排水構造の有無) 有・無					
	副受水槽	設置場所	屋外、	屋内 (地上	階、地下	階)	
		設置状態	床置、	半地下式、	地下式		
		容量	m ³				
		材質	コンクリート、鉄、合成樹脂、ステンレス、その他 ()				
	給水管の材質		鉄、亜鉛引鉄、塩ビライニング鉄、塩化ビニール、その他 ()				
	滅菌機の有無		有・無				
	防錆剤使用の有無		有・無				
	水源 (供給事業者名)						
使用水量		m ³ /月					
水質検査器具の有無		有 (所有している器具の名称)・無					
備考							

管理項目

項目	実施の有無	定期・不定期の有無	基準
給水タンクの清掃 ^{※1}	有 ・ 無	実施の有・無 (回/年)	年1回の義務
登録機関による検査 ^{※2}	有 ・ 無	実施の有・無 (回/年)	1年ごと1回以上の義務
給水設備の保守点検	有 ・ 無	実施の有・無 (回/年)	点検記録は3年保存
残留塩素の測定	有 ・ 無	実施の有・無 (回/週・日)	週1回できれば毎日
水質検査	有 ・ 無	実施の有・無 (回)	異常時・不定期

※1 水道法施行規則第55条 ※2 水道法第34条の2第2項及び水道法施行規則第56条

建物の位置を示す見取図（周辺を含む）

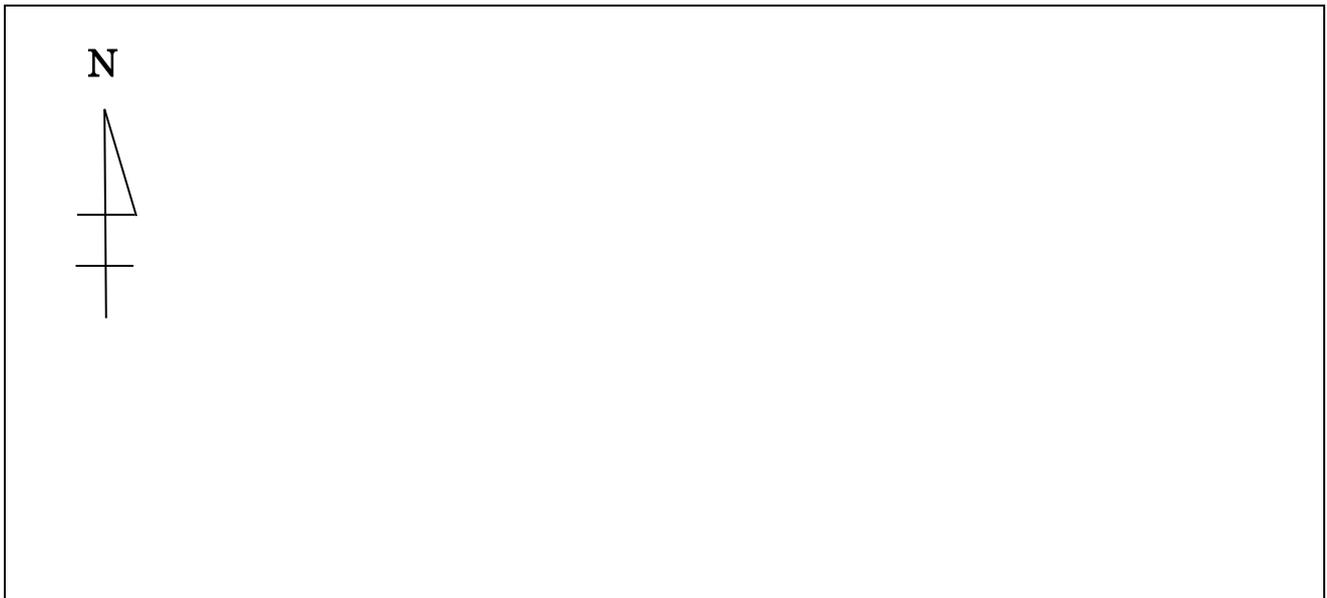

維持管理状況等

指定機関による検査		立入指導	
年月日	不適項目等	年月日	指導事項等